



## OBEC ORLICKÉ PODHŮŘÍ

### POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ORLICKÉ PODHŮŘÍ

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává obec Orlické Podhůří jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce Orlické Podhůří (dále jen „požární řád“):

#### Čl. 1

##### *Úvodní ustanovení*

Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

#### Čl. 2

##### *Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci*

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Orlické Podhůří (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 tohoto požárního řádu a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH obce Orlické Podhůří Říčky p. Petra Kroulíka, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 x za půl roku.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,

b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3

***Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci***

Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítím na Obecním úřadu Orlické Podhůří a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

V obci dle místních podmínek nebyl stanoven objekt se zvýšeným požárním nebezpečím.

#### **Čl. 4**

##### ***Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci***

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno elektronickým systémem z operačního střediska HZS Pardubického kraje

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

#### **Čl. 5**

##### ***Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení***

(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Říčky č.p. 114.

#### **Čl. 6**

##### ***Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti***

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

přirozené – podmínky použitelnosti; nelze trvale používat v zimním období a v období sucha, přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 tohoto požárního řádu,

umělé – odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu – nadzemní a podzemní hydranty, přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 tohoto požárního řádu,

## **Čl. 7**

### **Seznam ohlašovnu požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení**

(1) Obec nezřizuje žádnou ohlašovnu požárů, nesplňuje podmínky uvedené dle § 1 písm. n) vyhl. č. 246/2001 Sb.

Požár lze hlásit z kteréhokoliv telefonního přístroje zavoláním na tel. číslo 150 nebo 112.

## **Čl. 8**

### **Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášeným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu

jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci Rviště je vyhlášen požární poplach manuálně sirénou umístěnou u obchodu. V obci Říčky je vyhlášen požární poplach manuálně sirénou umístěnou na hasičské zbrojnici.

## **Čl. 9**

### **Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

.....  
Marie Kršková, v.r.  
starostka obce

Zpracováno dne: 17.10.2023

#### **Příloha č. 1**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

#### **Příloha č. 2**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

#### **Příloha č. 3**

A) Přehled zdrojů vody

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

## Příloha č. 1

### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

Obec Dobrá Voda:

#### 1. stupeň poplachu

1.	534010	HZS Ústí nad Orlicí	JPO I
2.	534100	JSDHO Brandýs nad Orlicí	JPO III
3.	534421	JSDHO Orlické Podhůří – Říčky	JPO V
4.	534105	JSDHO Ústí nad Orlicí	JPO III

Obec Říčky:

#### 1. stupeň poplachu

1.	534010	HZS Ústí nad Orlicí	JPO I
2.	534105	JSDHO Ústí nad Orlicí	JPO III
3.	534421	JSDHO Orlické Podhůří – Říčky	JPO V
4.	534100	JSDHO Brandýs nad Orlicí	JPO III

Obec Rviště:

#### 1. stupeň poplachu

1.	534010	HZS Ústí nad Orlicí	JPO I
2.	534100	JSDHO Brandýs nad Orlicí	JPO III
3.	534421	JSDHO Orlické Podhůří – Říčky	JPO V
4.	534102	JSDHO Choceň	JPO II

Obec Rozsocha:

#### 1. stupeň poplachu

1.	534010	HZS Ústí nad Orlicí	JPO I
2.	534100	JSDHO Brandýs nad Orlicí	JPO III
3.	534421	JSDHO Orlické Podhůří – Říčky	JPO V
4.	534102	JSDHO Choceň	JPO II

Obec Kaliště:

**1. stupeň poplachu**

<b>1.</b>	534010	HZS Ústí nad Orlicí	JPO I
<b>2.</b>	534100	JSDHO Brandýs nad Orlicí	JPO III
<b>3.</b>	534102	JSDHO Choceň	JPO II
<b>4.</b>	534421	JSDHO Orlické Podhůří – Říčky	JPO V

Obec Perná:

**1. stupeň poplachu**

<b>1.</b>	534010	HZS Ústí nad Orlicí	JPO I
<b>2.</b>	534100	JSDHO Brandýs nad Orlicí	JPO III
<b>3.</b>	534102	JSDHO Choceň	JPO II
<b>4.</b>	534421	JSDHO Orlické Podhůří – Říčky	JPO V

**Příloha č. 2****Požární technika a věcné prostředky požární ochrany**

JSDH obce Orlické Podhůří

<b>Dislokace JPO</b>	<b>Kategorie JPO</b>	<b>Počet členů</b>	<b>Min. počet členů v pohotovosti</b>
Orlické Podhůří – Říčky	V	15	-
<b>Požární technika a věcné prostředky PO</b>			<b>Počet</b>
CAS 15/1500/0 – DAF			1
OA–Ford Transit			1
PN – přívěs nákladní			1
PPS - 12			1
Plovoucí čerpadlo			1
Benzínová řetězová pila			2
Elektrocentrála			1
Kalové elektrické čerpadlo			1
Defibrilátor externí Philips			1
Zdravotnická brašna			1
Analogová radiostanice/DP1400			4
Analogová radiostanice/DM4600e			1
Dýchací přístroj izolační PSS4000			2

## Příloha č. 3

### A) Přehled zdrojů vody

- a) přirozené – podmínky použitelnosti; nelze trvale používat v zimním období a v období sucha, u těchto nejsou zřízena čerpací stanoviště,

**Žádné.**

- b) umělé – odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu – nadzemní a podzemní hydranty určené pro hasební účely,

#### Dobrá Voda

počet	nadzemní	podzemní	umístění
1.		X	naproti č.p. 16

#### Říčky

počet	nadzemní	podzemní	umístění
1.		X	u č.p. 85
2.		X	u č.p. 72
3.		X	u základní školy
4.		X	u č.p. 60
5.		X	u č.p. 50
6.		X	u č.p. 44
7.		X	u č.p. 86
8.		X	u č.p. 119

#### Rviště

počet	nadzemní	podzemní	umístění
1.		X	u č.p. 19
2.		X	u č.p. 42
3.	X		u č.p. 31
4.		X	u č.p. 5, prodejna potravin
5.		X	u č.p. 3

### Rozsocha



počet	nadzemní	podzemní	umístění
1.		X	u č.p. 7 Dolní Rozsocha
2.	X		u č.p. 20 Dolní Rozsocha



### Kaliště


počet	nadzemní	podzemní	umístění
1.		X	u č.p. 5
3.	X		u č.p. 1
4.		X	v zahradě pod č.p. 3



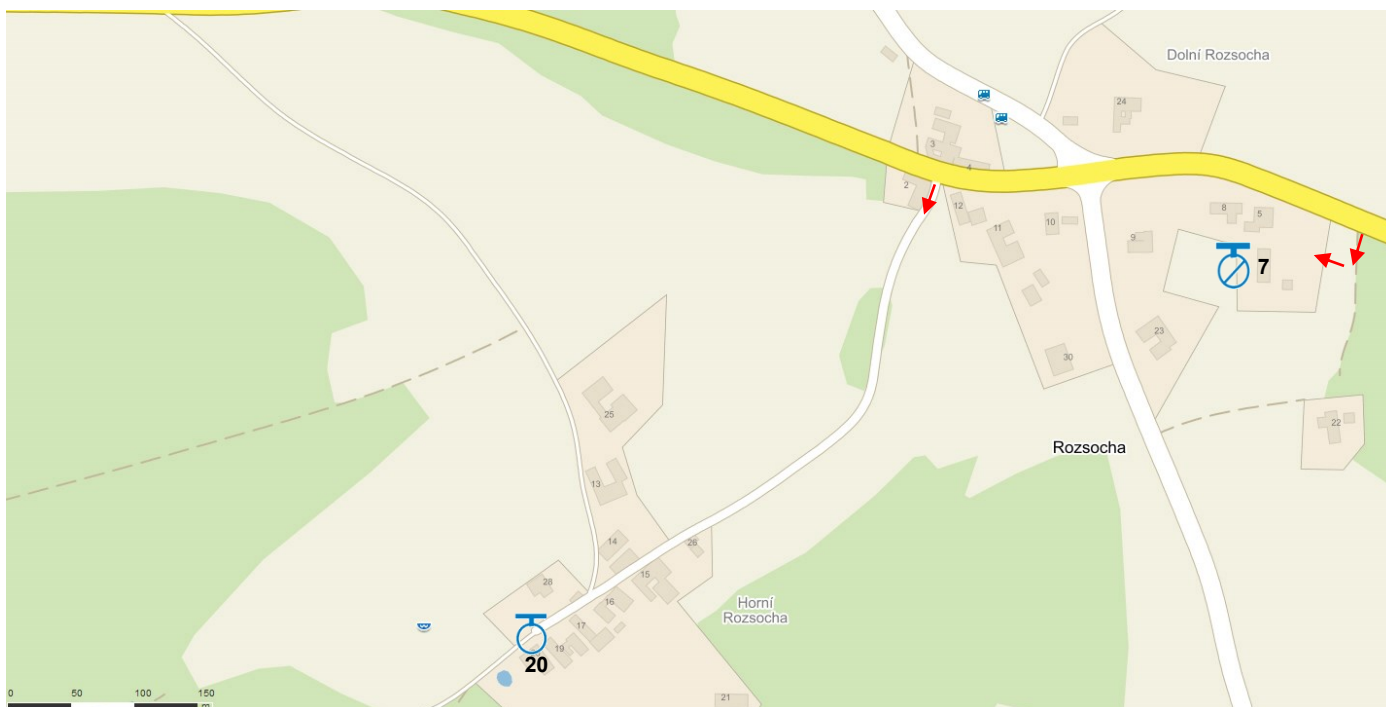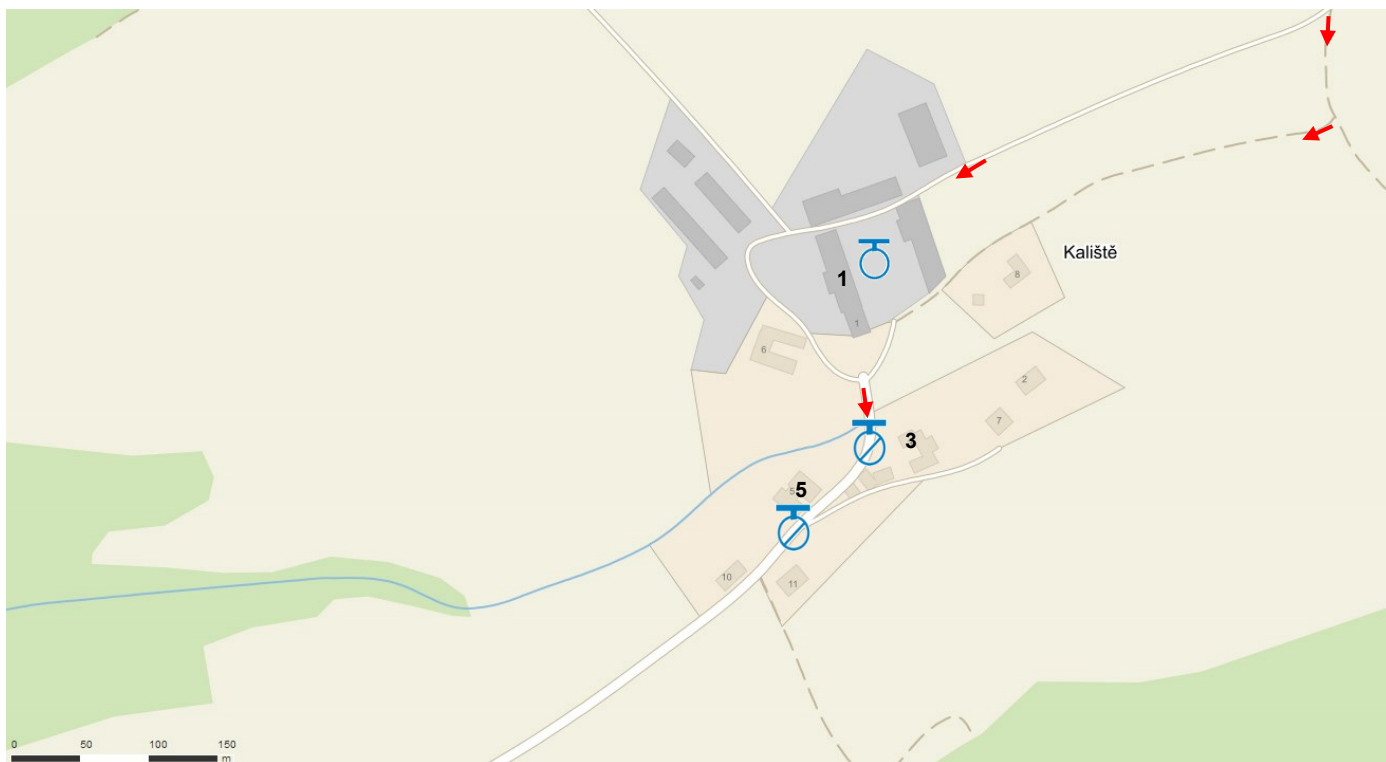

## B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a směru příjezdu k nim

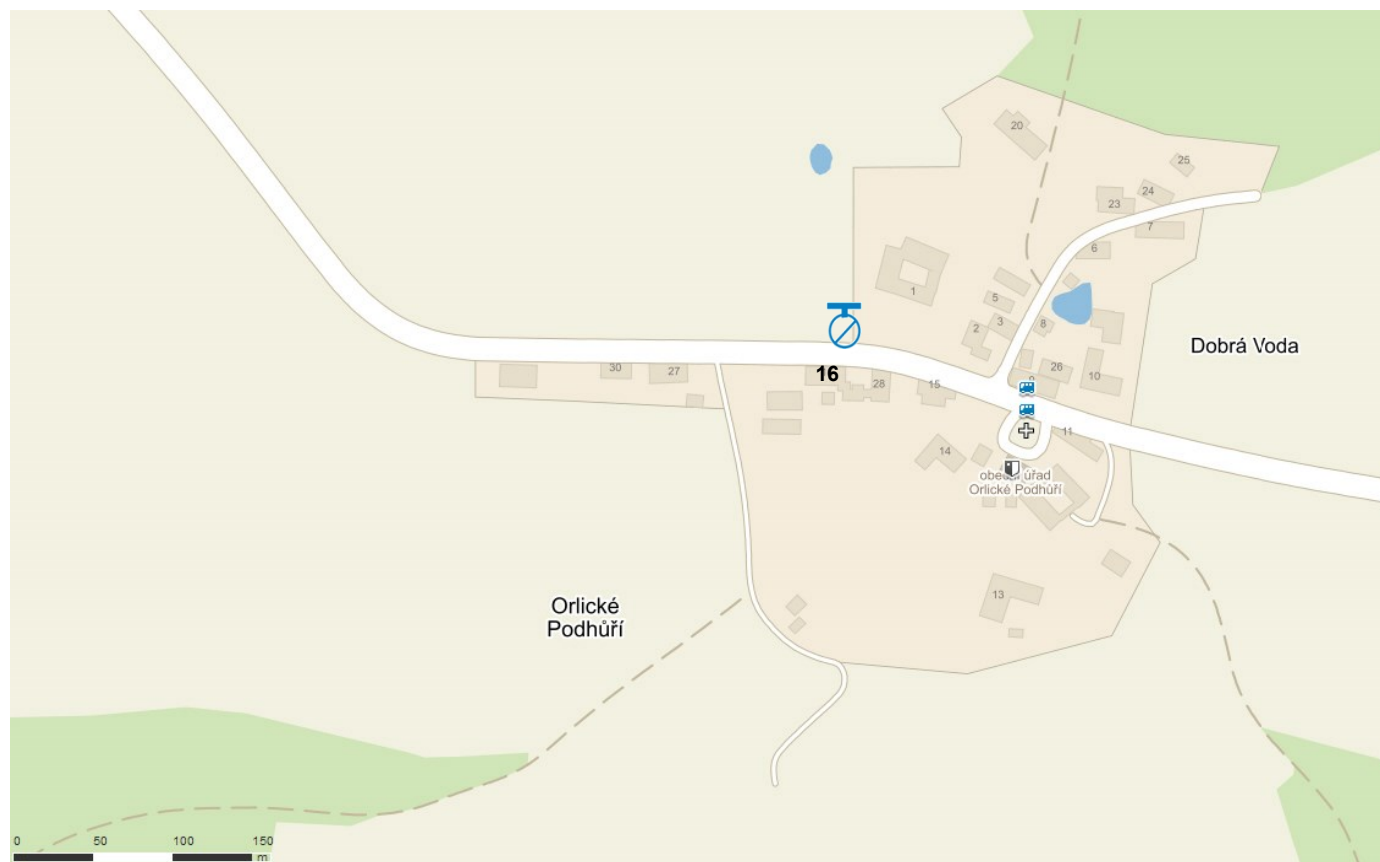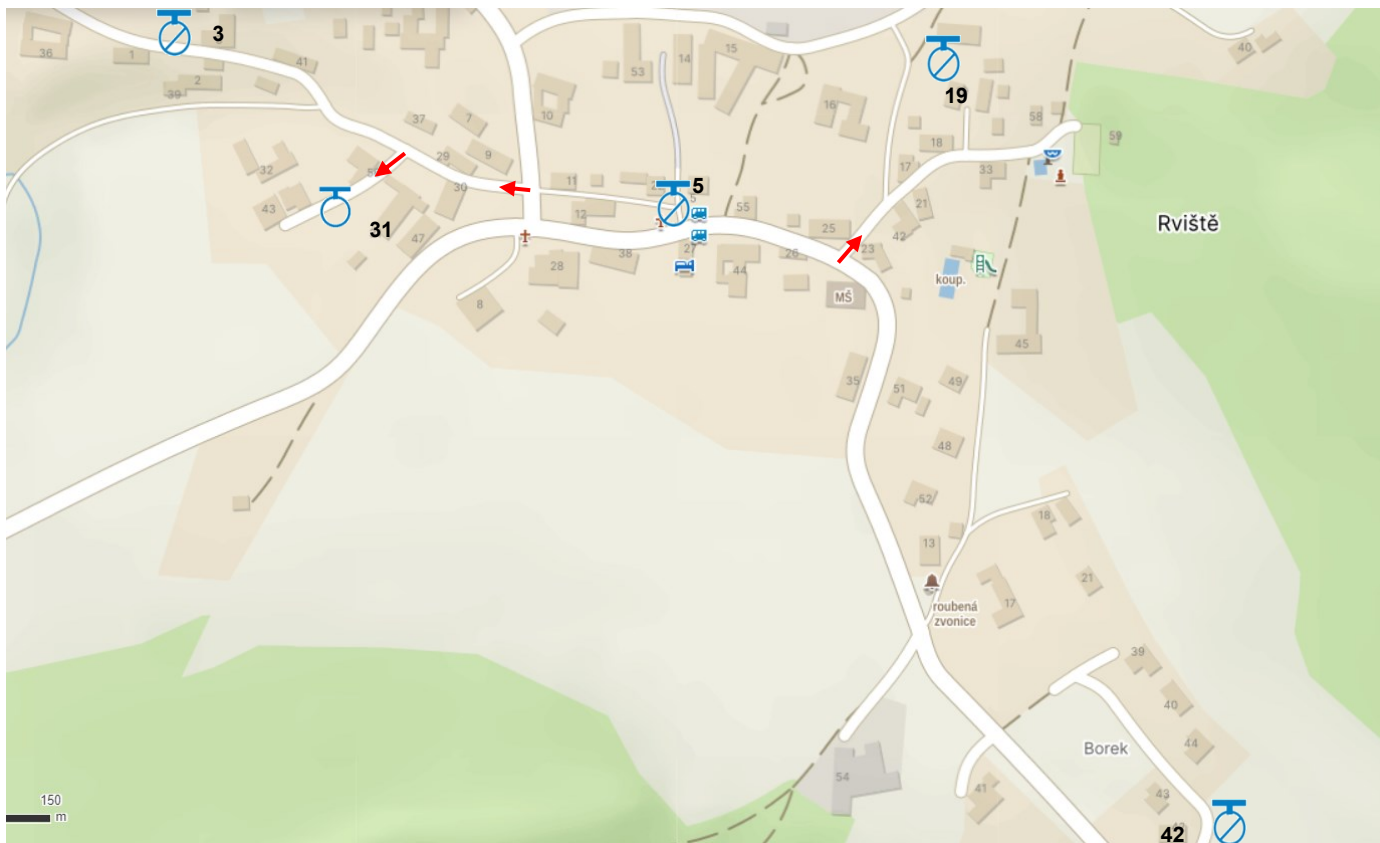

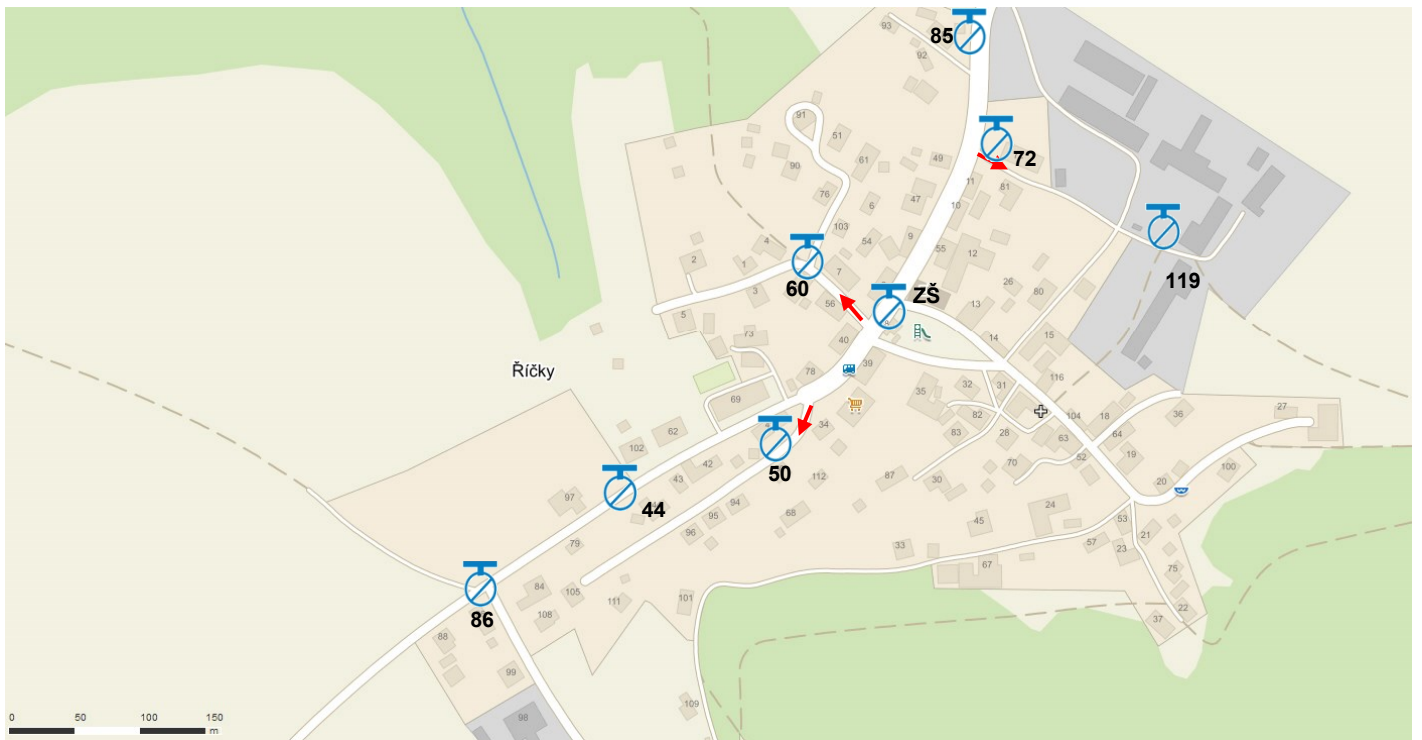



#### LEGENDA

-  - NADZEMNÍ HYDRANT
-  - PODZEMNÍ HYDRANT
- 1** - ČÍSLA POPISNÁ